


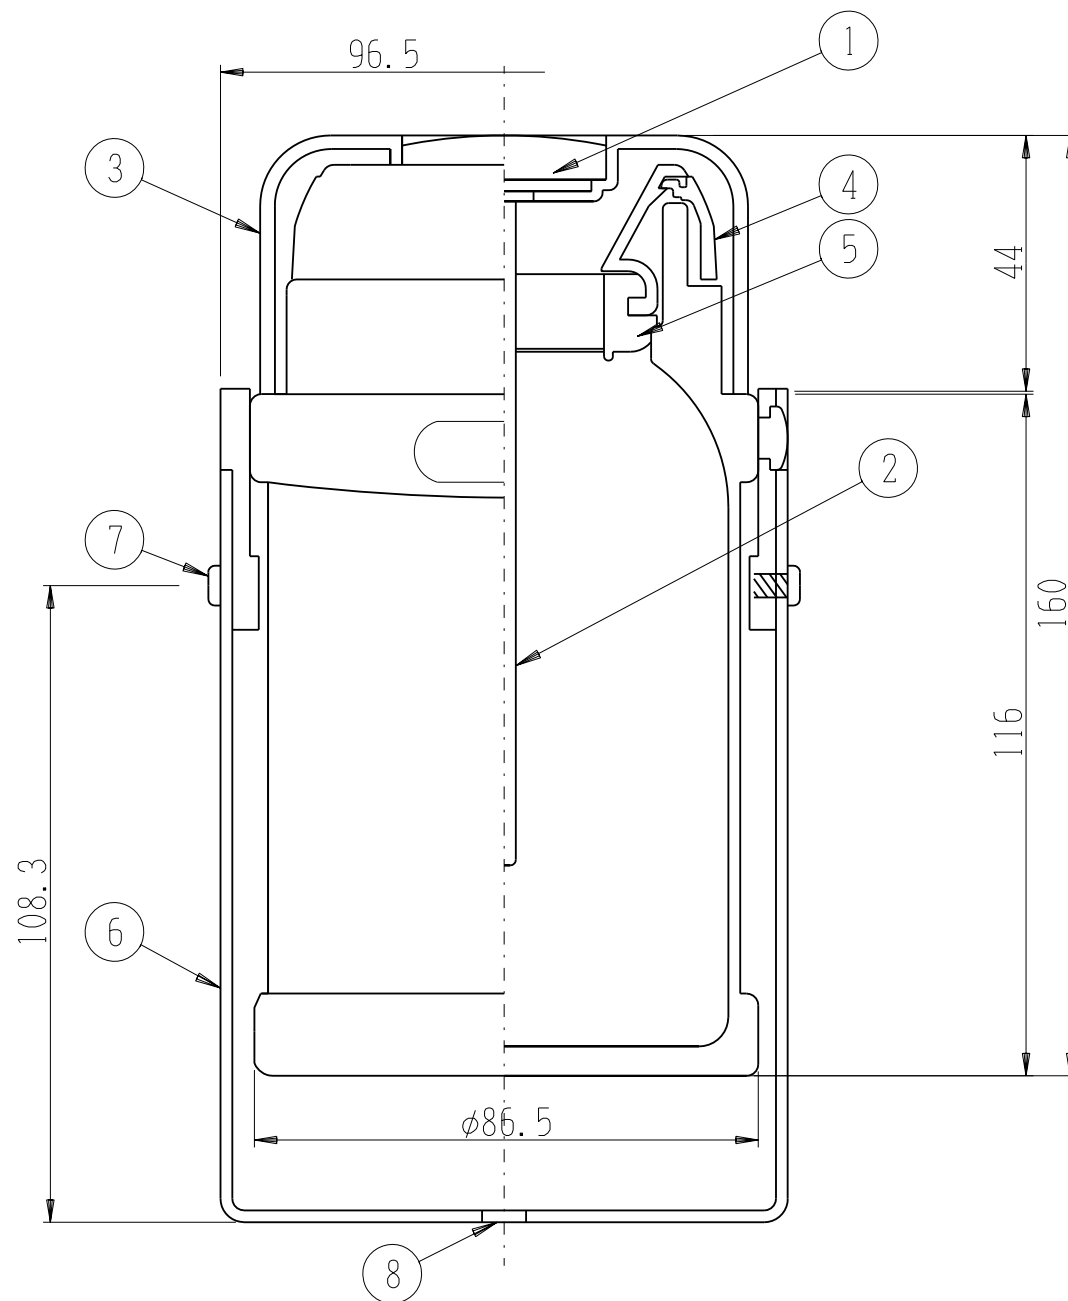

仕様

- 1.種 別：加熱試験器
- 2.品 番：FHT-3E
- 3.評定番号：評13-185号
- 4.加熱媒体：湯
- 5.質 量：約400g(湯の入っていない時)
：約850g
(湯の入っている時、湯量約450mL)
- 6.適合感知器：FFH-1E(V)型,FFH-2E(V)型
定温式スポット型感知器
- 7.主要材質：ステンレス

※本試験器は、(財)日本消防安全センターの
評定品で、10年毎の校正が必要です。
試験器本体の次期校正シールにて確認して
下さい。

名 称

- ① 温度計
- ② 温度センサー
- ③ 外蓋
- ④ 内蓋
- ⑤ パッキン
- ⑥ ハンドル
- ⑦ 止めビス
- ⑧ 支持棒取付け位置

縮 尺	検 査	製 図
1/2	H21.01.21	H21.01.20

加熱試験器
FHT-3E

日本フェニール株式会社

図
番

I4A2070 K5